

Государственные информационные системы и защита информации, не составляющей государственную тайну, в государственных информационных системах

Лекция 6. Внедрение систем защиты информации в государственных информационных системах


Внедрение системы защиты информации



Средства защиты информации, устанавливаемые в информационной системе, функционирующей на базе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центра обработки данных, должны быть совместимы между собой, а также со средствами защиты информации, установленными в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре центра обработки данных.

Требования к порядку ВВОДА СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Основанием для ввода системы в эксплуатацию является **правовой акт** органа исполнительной власти о вводе системы в эксплуатацию, определяющий перечень мероприятий по обеспечению ввода системы в эксплуатацию и устанавливающий срок начала эксплуатации.

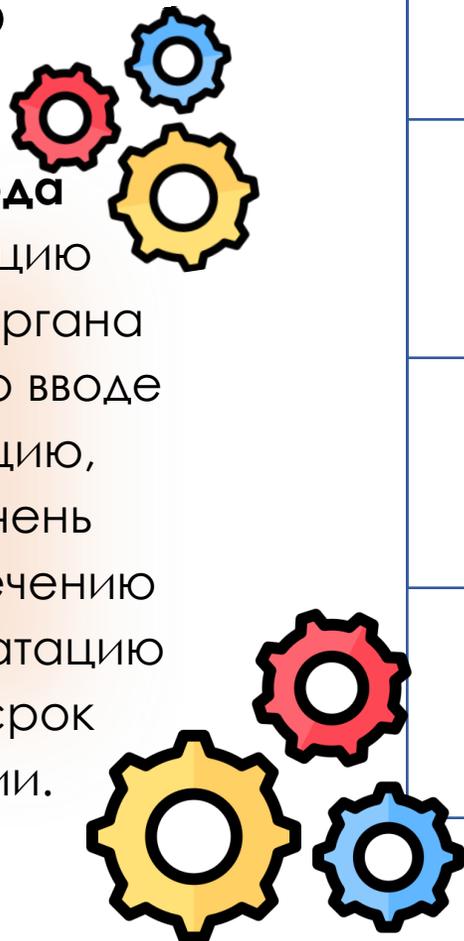

Правовой акт органа исполнительной власти о вводе системы в эксплуатацию включает:

мероприятия по разработке и утверждению организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации системы

мероприятия по аттестации системы по требованиям защиты информации

мероприятия по подготовке органа исполнительной власти к эксплуатации системы

мероприятия по подготовке должностных лиц органа исполнительной власти к эксплуатации системы, включая лиц, ответственных за обеспечение защиты информации




Ввод системы в эксплуатацию не допускается в следующих случаях:

невыполнение установленных законодательством Российской Федерации требований о защите информации, включая отсутствие действующего аттестата соответствия требованиям безопасности информации

отсутствие в реестре территориального размещения объектов контроля сведений о размещении технических средств информационной системы на территории Российской Федерации

невыполнение требований настоящего раздела, выявленных в ходе осуществления контроля

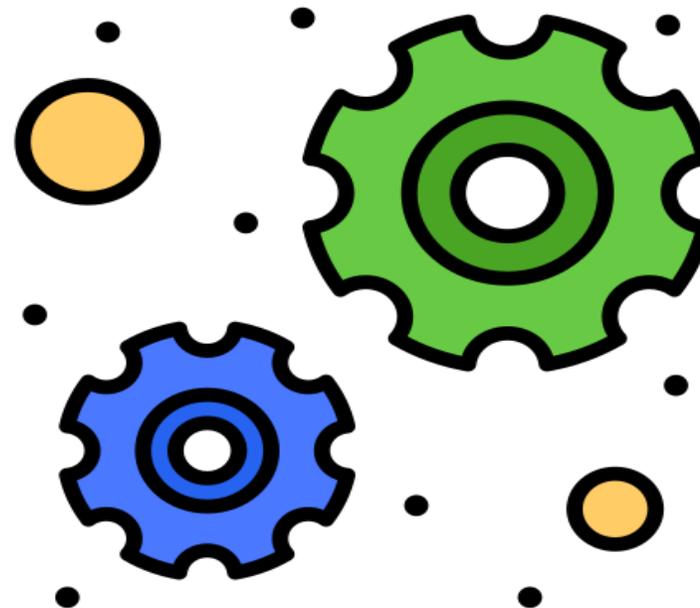

Срок начала эксплуатации системы не может быть ранее срока окончания последнего мероприятия, предусмотренного правовым актом органа исполнительной власти о вводе системы в эксплуатацию.